


- Schema con serratura a relè
- Diagram with relay door lock
- Schéma avec serrure à relais
- Schema mit Schloss und Relais
- Esquema con cerradura de relé
- Schema met slot met relais
- Esquema do trinco com relé
- Σχέδιο με κλειδαριά με ρελέ
- Схема с релейным замком
- Röleli kilitli şema
- Schemat ze zamkiem na przekaźnik
- الرسم التخطيطي بقفل عامل برق

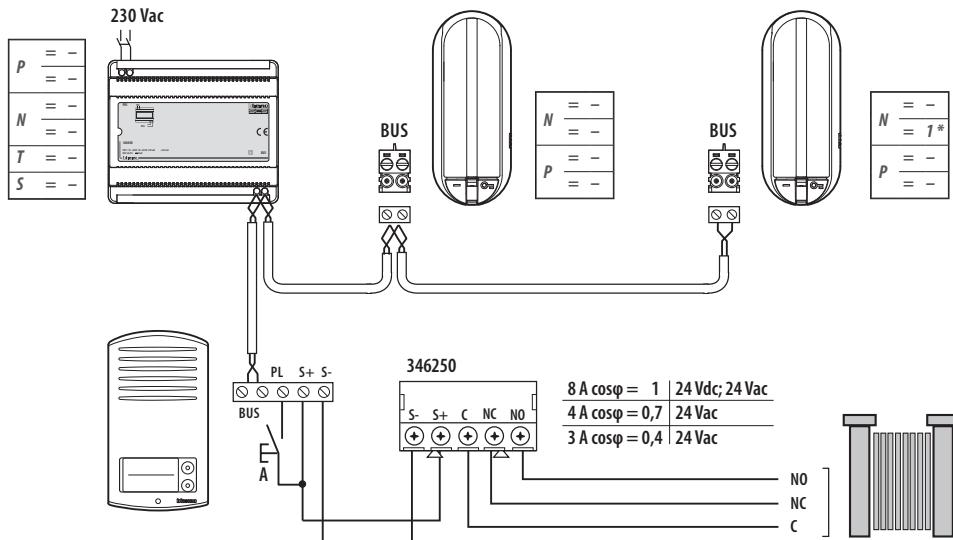

• A S+ S-	Pulsante apertura serratura 18 V; 4 A impulsivi 250 mA mantenimento (30 Ω max)	• A S+ S-	Botão para abertura do trinco 18 V; 4 A instantâneos 250 mA contínuos (30 Ω max)
• A S+ S-	Door lock pushbutton 18 V; 4 A impulsive 250 mA holding current (30 Ω max)	• A S+ S-	Πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς 18 V; 4 A παλμικά 250 mA διατήρησης (30 Ω max)
• A S+ S-	Poussoir d'ouverture serrure 18 V; 4 A impulsifs 250 mA entretien (30 Ω max)	• A S+ S-	Кнопка открытия замка 18В - 4А импульсный ток 250 мА ток удержания (30 Ω макс.)
• A S+ S-	Schalter Türöffner 18 V; 4 A impulsstrom 250 mA Haltestrom (30 Ω max)	• A S+ S-	kilit açma butonu 18 V; 4 A empiülsiyonlu 250 mA muhafaza (30 Ω max)
• A S+ S-	Pulsador de apertura de cerradura 18 V; 4 A por impulsos; 250 mA mantenimiento (30 Ω max)	• A S+ S-	Przycisk otwarcia zamka drzwi 18 V; 4 A impuls 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω)
• A S+ S-	Drukknop opening 18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max)	• A S+ S- زففتح وحدة الإغلاق 18 فولت ; 4 أمبير متعدد ملاطي أمبير ثبات (30Ω) بحد أقصى 250 مللي	